



# Kommunikation im Katastrophenschutz Führungsebenen und ihre besonderen Führungseinrichtungen

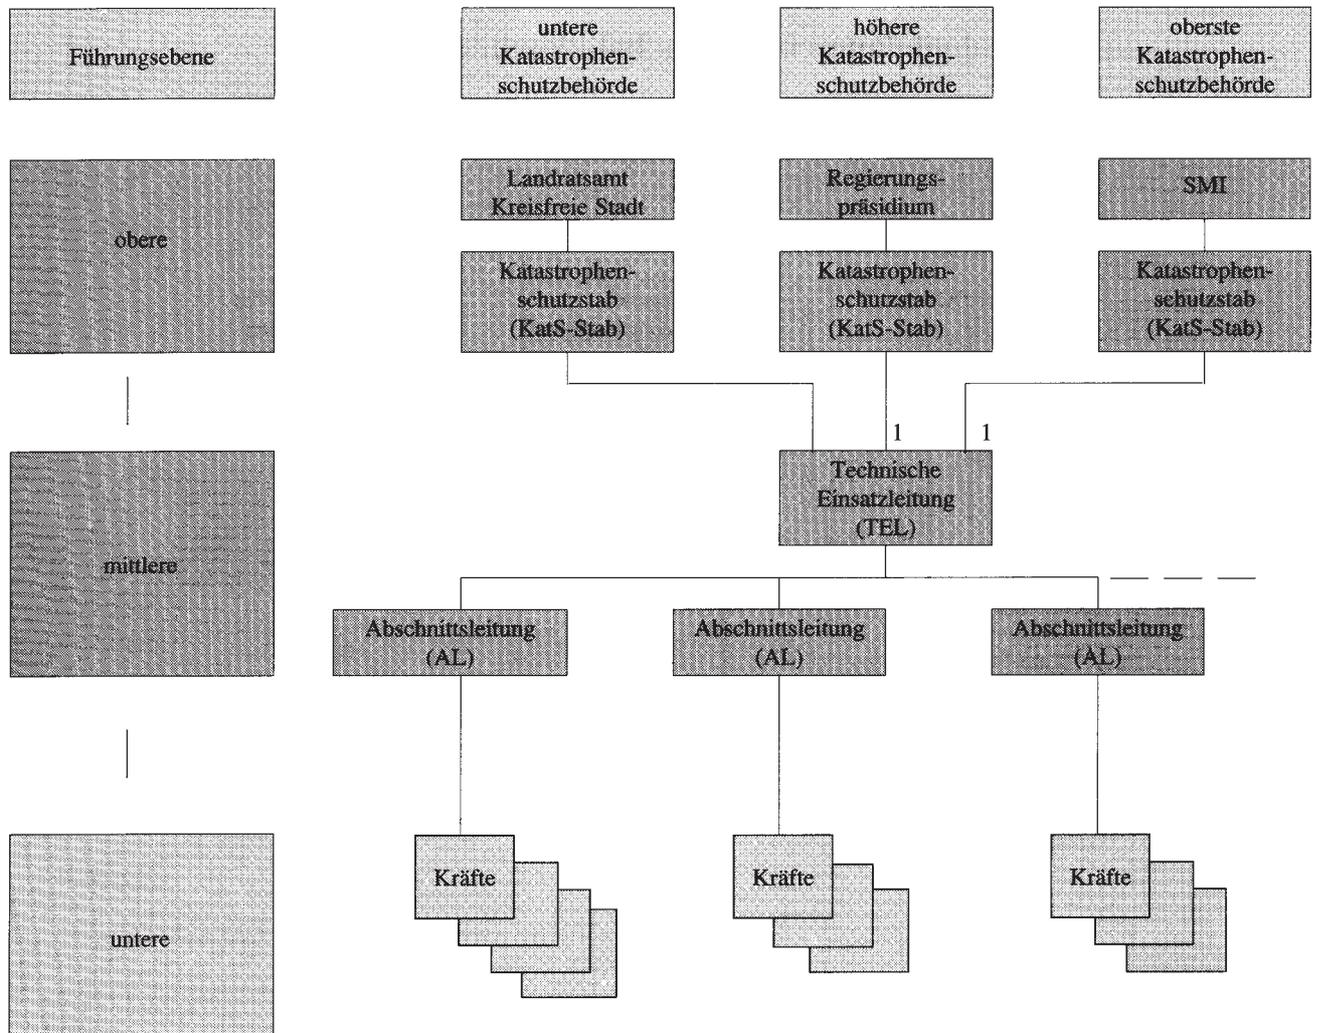

1 Ausnahmeregelung gemäß § 5 Abs. 2 und 4 SächsKatSG

# Führungseinrichtungen und ihre Informations- und Kommunikationsmittel

## Leitungsgebundene IuK-Verbindungen

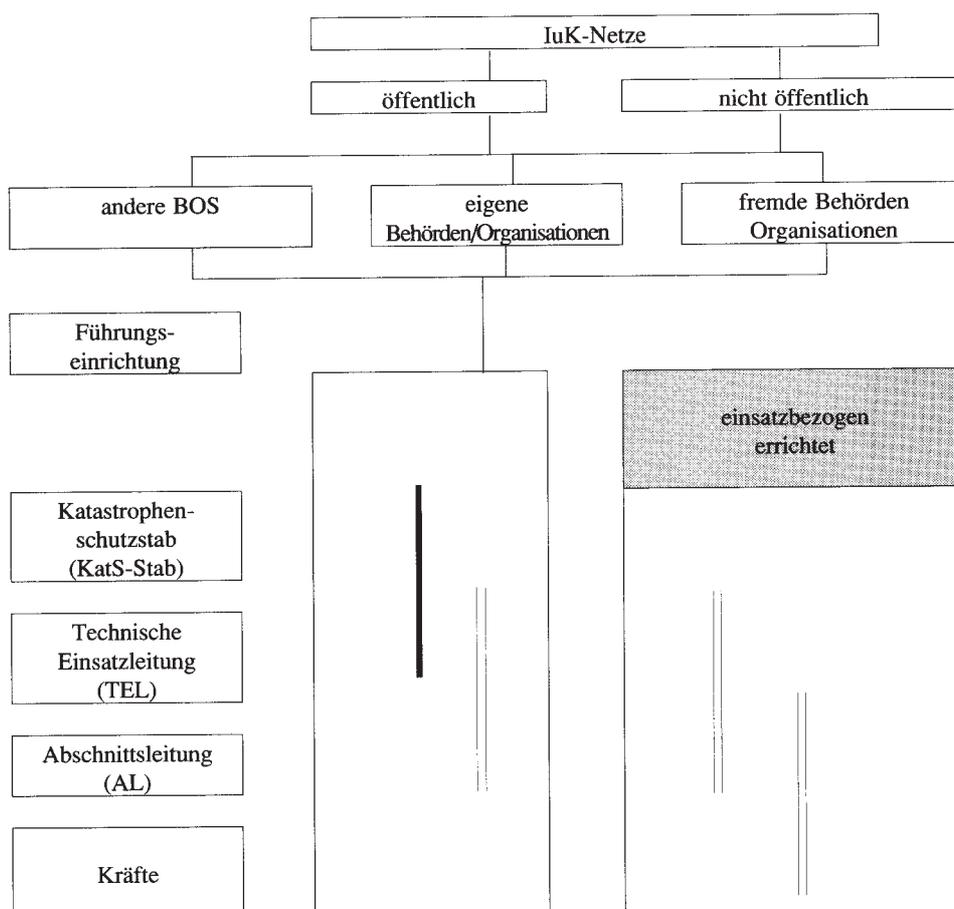

**Anmerkungen:**

1. Zeichenerklärung


I = Regelfall

II = lageabhängig nach Entscheidung der Führungseinrichtung

2. Die jeweiligen IuK-Verbindungen dienen auch der Kommunikation mit anderen, zum Beispiel benachbarten Führungseinrichtungen.

## Führungseinrichtungen und ihre Informations- und Kommunikationsmittel

### Nichtleitungsgebundene IuK-Verbindungen

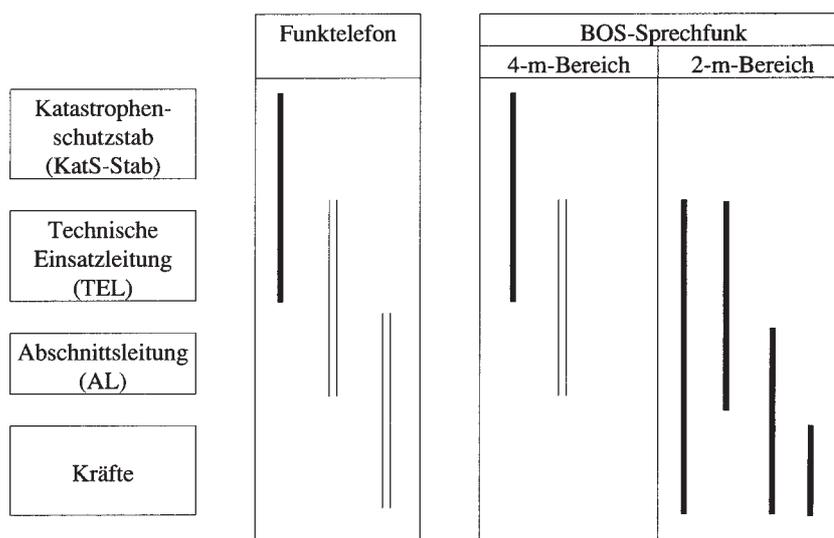

#### Anmerkungen:

1. Zeichenerklärung

I = Regelfall

II = lageabhängig nach Entscheidung der Führungseinrichtung

2. Die jeweiligen IuK-Verbindungen dienen auch der Kommunikation mit anderen, zum Beispiel benachbarten Führungseinrichtungen.